


18/2023/5

عطاء تصميم وتركيب مظلات لضواغط الغازية

- سوف يتم تحديد موعد لزيارة الموقع للاطلاع على الاعمال المطلوبة.
- المنطقة المطلوب تغطيتها بالمظلات هي جزء المحرك والضاغطة فقط (بدون مراوح التبريد)
- المظلات يجب ان تكون مصنوعة من معدن.
- يجب ان تكون مقاومة لسرعة رياح 130 كم/ساعة.
- يجب ان يكون السقف بميلان ملائم للامطار.
- يجب ان تحتوي على انارة ملائمة لاعمال الغاز حسب المواصفات العالمية.
- يجب ان يكون فيها فتحة لتفريغ الغاز.
- يجب ان تكون الجدران مفتوحة بالكامل.
- يجب ان تحتوي على هوكات لرفع المعدات.
- يجب ان تكون مثبتة بقواعد اسمنتية حسب الكودات العالمية.
- يجب ان تكون هناك مسافة حول الضواغط لحركة العاملين.
- يجب ان تكون مصممة لاستعمال الونش في حال الحاجة الى رفع المعدات الكبيرة مثل المحرك او المراوح...
- مرفق صور لامثلة مظلات لضواغط غازية

١٤



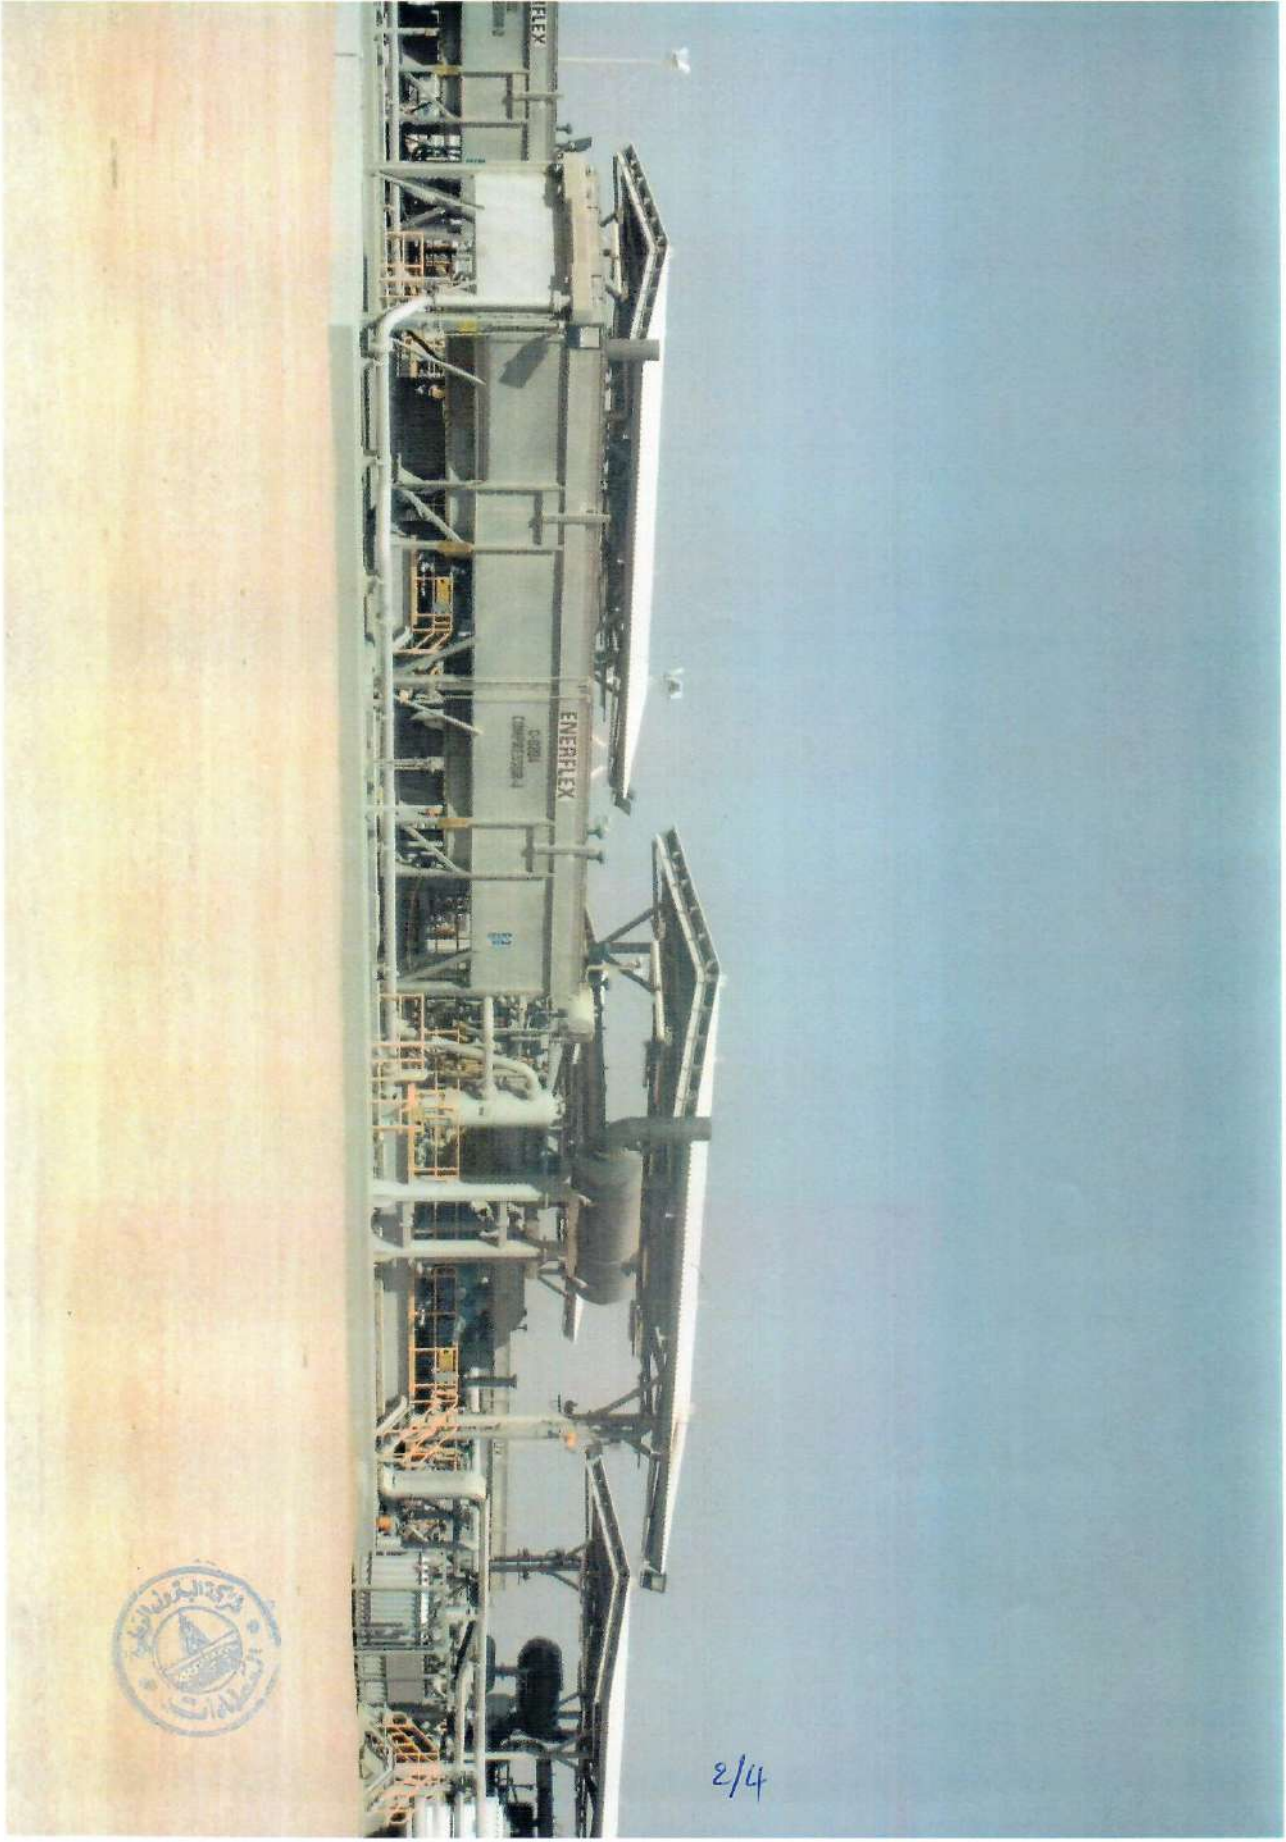

2/4



3/4



STAMP

4/4